

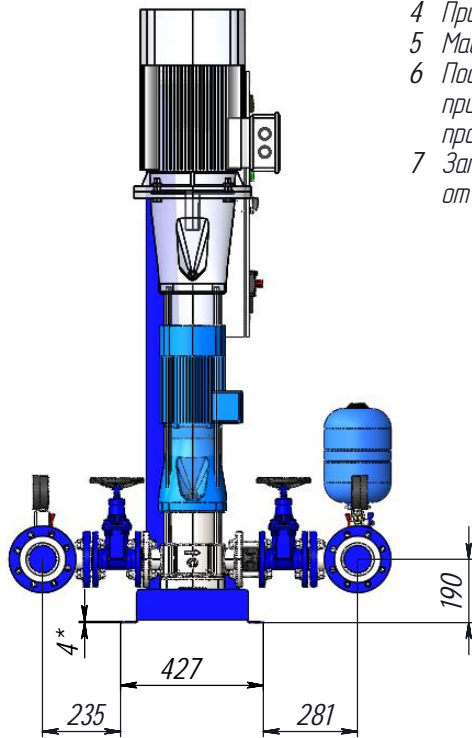
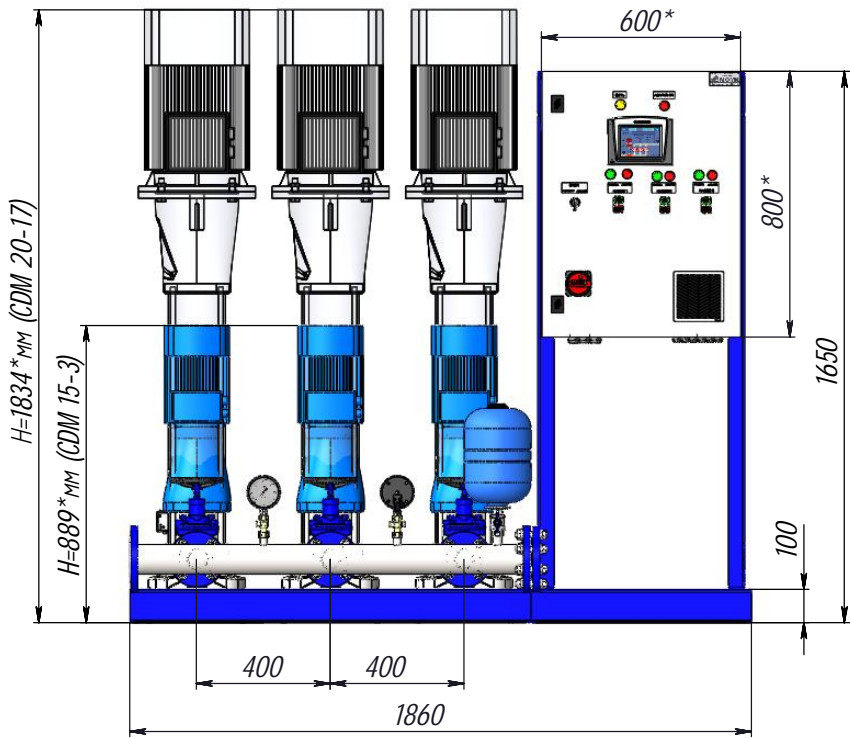



Альфа СПД 3

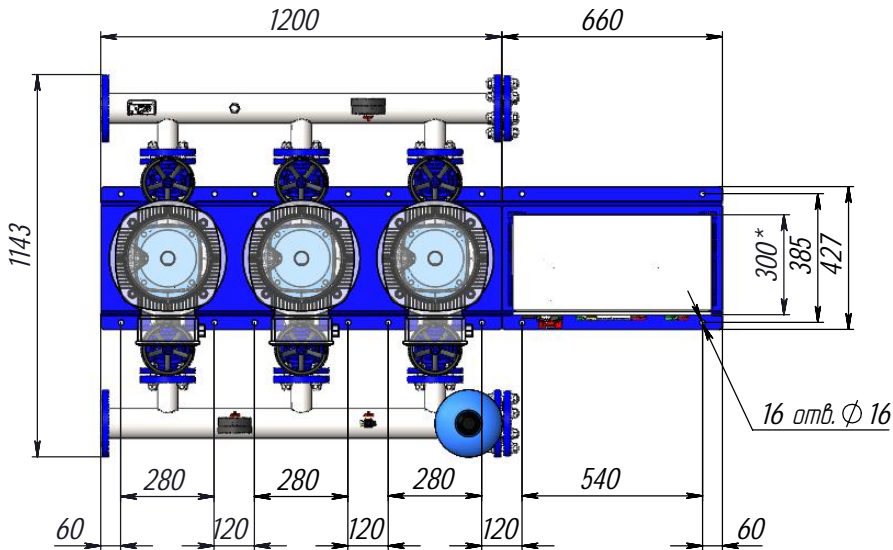

- 1 Вход фланец 80-16-03-Ст20 ГОСТ 33259-2015
- 2 Выход фланец 80-16-03-Ст20 ГОСТ 33259-2015
- 3 *Размеры для справок.
- 4 Присоединительные размеры выдержать в пределах допуска $\pm IT16/2$.
- 5 Масса указана без учета ШУ.
- 6 Подключение насосной установки к процессу производить только с применением виброизолирующих вставок с учетом давления процесса и типа подключения резьба или фланец.
- 7 Запрещено передавать вертикальные или горизонтальные нагрузки от трубопроводов подключения на коллекторы станции.

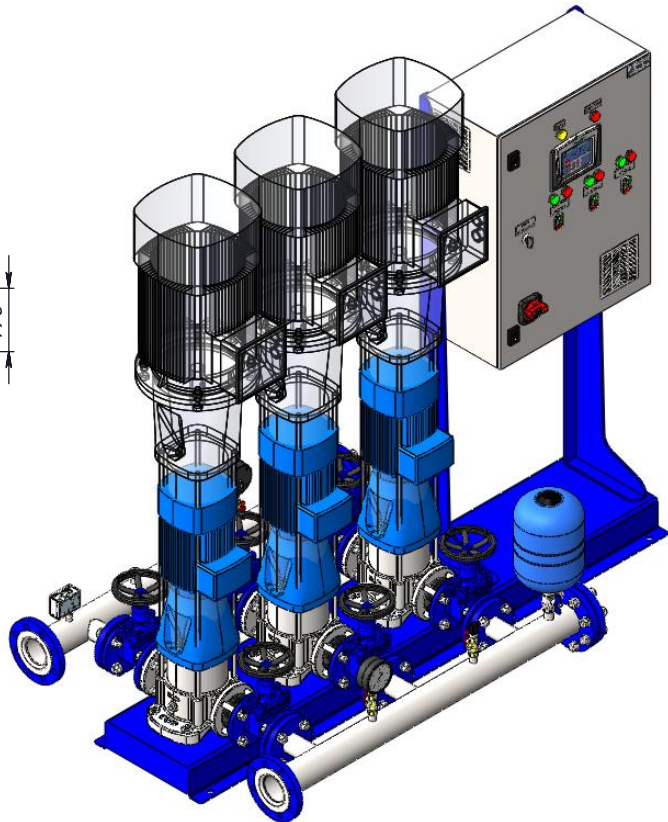

						Серия CDM 15-1 . . . CDM 15-18; CDM 20-1 . . . CDM 20-17			
						АЛЬФА STREAM СПД 3 CDM 15-3 3 кВт КЧЗ 80 мм СБ	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				335	1:16
Разраб.	Ишутина Н.Ю.			26.07.2024					
Проверил	Артеменко Л.Ю.								
Т. контроль	Артеменко Л.Ю.								
							Лист 1	Листов	
Нач. КБ	Свечников А.В.					Стандартная комплектация.			
Н. контроль	Одринская А.Н.								
Утв.	Свечников А.В.								